

AVIS DE TRAVAUX D'ELAGAGE


Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux nécessaires à l'entretien des lignes électriques Moyenne Tension HTA 20.000 Volts - Basse Tension BT 410 Volts vont être entrepris sur le territoire de votre commune.

Ils seront exécutés conformément aux normes en vigueur.

Norme NFC11-201

Distances de recul de la végétation par rapport au réseau (distance à la création de l'ouvrage).

| RESEAUX | BT | BT | HTA | HTA |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| Conducteurs nus | Agglom. | Écart | Rigide | Suspendu |
| Hauteur arbres supérieure ligne | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m |
| Hauteur arbres inférieure ligne | 2 m | 2 m | 3 m | 3 m |
| Conducteurs isolés | 1 m | | 1 m | |

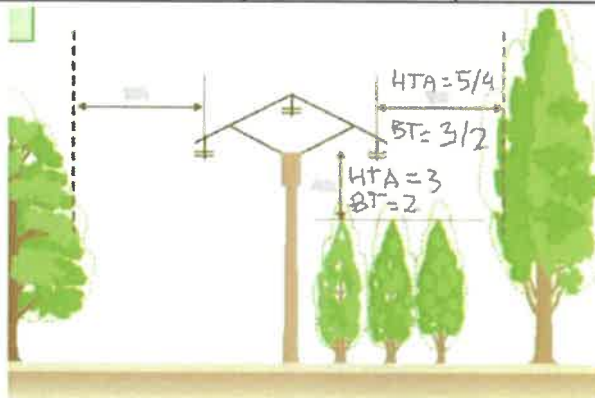

L'exécution de ces travaux a été confiée par **ENEDIS** à l'Entreprise :

COTERRAM

☎ : 06 07 96 79 40

***Dont le représentant est* Mme DOS SANTOS**

En cas de contestation, les intéressés sont priés de s'adresser à la Mairie qui transmettra l'affaire à l'interlocuteur privilégié **ENEDIS** de votre commune.

Cellule de Pilotage des Elagages
Unité Réseau Electricité Midi-Pyrénées